


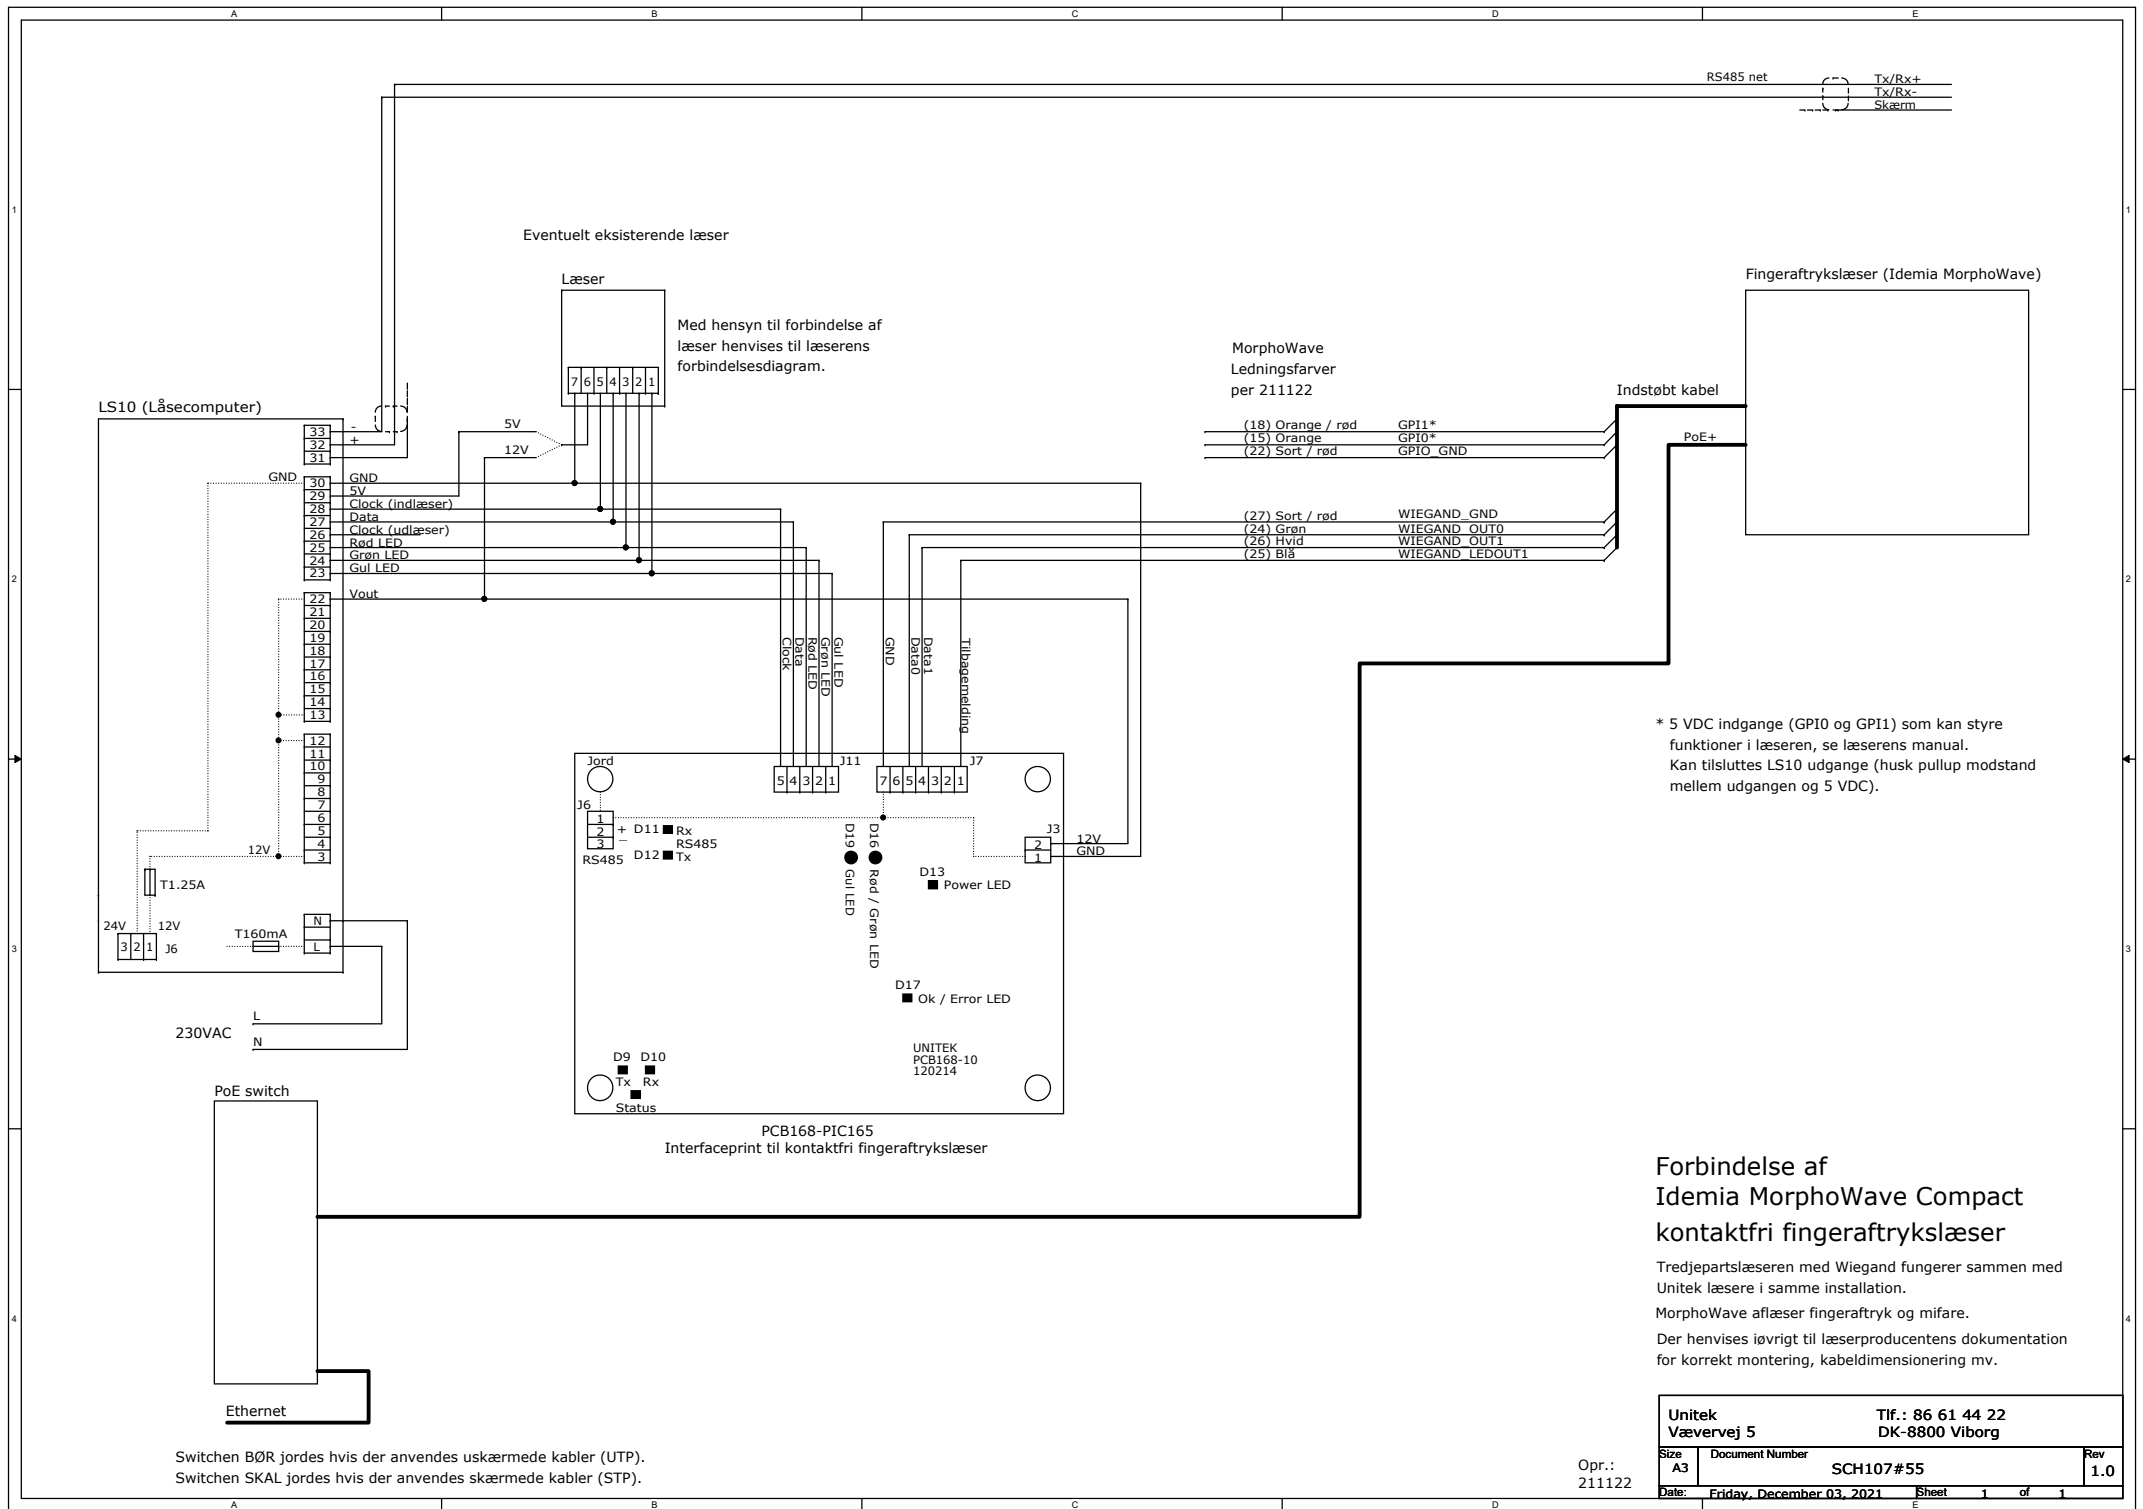

* 5 VDC indgange (GPIO og GPI1) som kan styre funktioner i læseren, se læserens manual. Kan tilsluttes LS10 udgange (husk pullup modstand mellem udgangen og 5 VDC).

Forbindelse af Idemia MorphoWave Compact kontaktfri fingeraftryklæser

Tredjepartslæseren med Wiegand fungerer sammen med Unitek læsere i samme installation.

MorphoWave aflæser fingeraftryk og mifare.

Der henvises iøvrigt til læserproducentens dokumentation for korrekt montering, kabeldimensionering mv.

Unitek Vævervej 5		Tlf.: 86 61 44 22 DK-8800 Viborg	
Size A3	Document Number SCH107#55	Rev 1.0	
Date:	Friday, December 03, 2021	Sheet	1 of 1

Opr.:
211122